

## パラペット配筋詳細図　１／３０

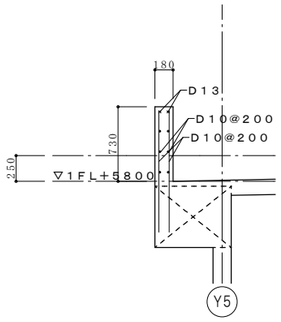



## 太陽光基礎・消防サイレン基礎配筋詳細図　１／３０





※（　　）内は、消防サイレン基礎の寸法を示す


## Ｒ階庇（ＣＳ２）配筋詳細図　１／３０






## 屋外階段配筋詳細図　１／３０





## 屋内階段配筋詳細図　１／５０

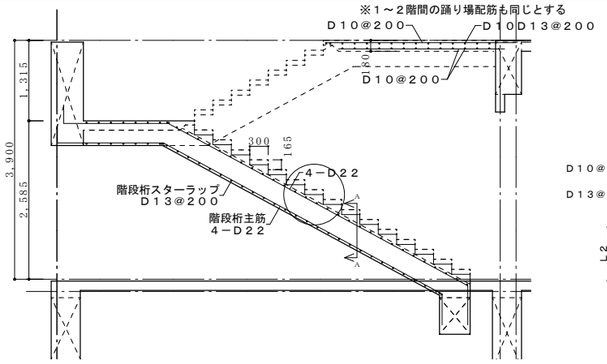

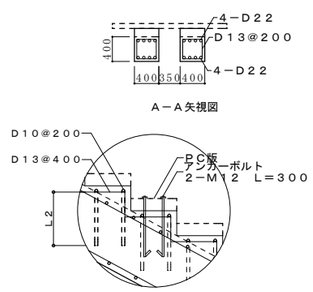


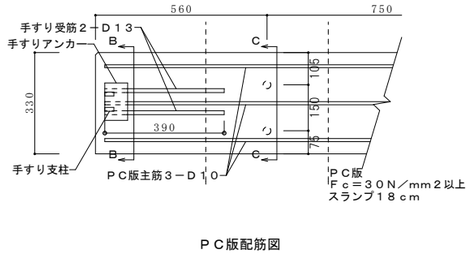



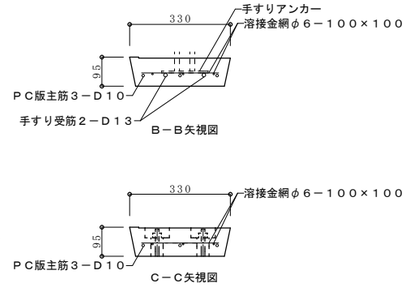

Ｐ Ｃ 版 配 筋 図




## スリット要領図




＜スリット材仕様＞


・特記なきスリットは、完全スリット型（耐火型）とする
・スリット材は、変形追従性があるものとし、構造耐力に
　影響を及ぼさないものを使用する
・スリット材は、止水性、遮音性を満足するものを使用する
・スリット振れ止め筋は、防錆処理したものを使用する

＜採用スリット詳細＞

| 階 | スリット幅 | | 振れ止め筋 | |
|---|---|---|---|---|
| | 鉛直 | 水平 | 鉛直 | 水平 |
| ２階 | 50mm | 25mm | D10@400 | D13@250 |
| １階 | 50mm | 25mm | D10@400 | D13@250 |
| | | | | |
| | | | | |


## 梁フカシ要領

※柱面と梁面がそろう時、
梁に対して２５mmの増し打ちを行う





## 柱増し打ち配筋要領


一方向の打増し




円形の打増し




二方向の打増し





＜柱横・円柱＞　※（ ）内はａ３の場合を示す

| B | D | a１<br>a２<br>a３ | 主筋（本数／径／材質） |
|---|---|---|---|
| ＜４５０ | ＜４５０ | ７０（１２０）～２００未満 | ２本 Ｄ１６ ＳＤ２９５Ａ |
| | | ２００～４００未満 | ２本 Ｄ１９ ＳＤ３４５ |
| | | ４００～６００未満 | 主筋と同本数 主筋と同径 主筋と同材質 |
| ４５０～７００ | ４５０～７００ | ７０（１２０）～２００未満 | ３本 Ｄ１６ ＳＤ２９５Ａ |
| | | ２００～４００未満 | ３本 Ｄ１９ ＳＤ３４５ |
| | | ４００～６００未満 | 主筋と同本数 主筋と同径 主筋と同材質 |

※増し打ち部分の帯筋は、柱の帯筋と同径、同材質、同間隔とする（高強度せん断補強筋を使用している場合は、同径の異形棒鋼に読み替える）

※上記表の柱断面を超える場合は、要領図に倣い主筋本数を
　@３００以下とする（径、材質については上記表の

## 梁増し打ち配筋要領

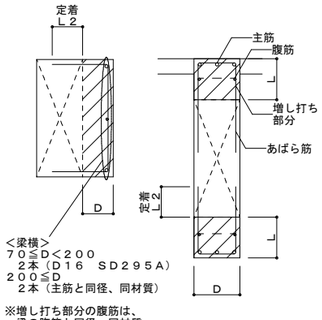


＜梁上・梁下＞

| D | L | 主筋（本数／径／材質） | 腹筋（本数／径／材質） |
|---|---|---|---|
| ３５０＞Ｄ | ７０～２００未満 | ２本 Ｄ１６ ＳＤ２９５Ａ | なし |
| | ２００～４００未満 | ２本 Ｄ１９ ＳＤ３４５ | なし |
| | ４００～６００未満 | ２本 Ｄ２２ ＳＤ３４５ | ２本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |
| | ６００～９００未満 | ２本 主筋と同径 主筋と同材質 | ４本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |
| | ９００～１２００未満 | ２本 主筋と同径 主筋と同材質 | ６本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |
| ３５０≦Ｄ | ７０～２００未満 | ３本 Ｄ１６ ＳＤ２９５Ａ | なし |
| | ２００～４００未満 | ３本 Ｄ１９ ＳＤ３４５ | なし |
| | ４００～６００未満 | ３本 Ｄ２２ ＳＤ３４５ | ２本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |
| | ６００～９００未満 | ３本 主筋と同径 主筋と同材質 | ４本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |
| | ９００～１２００未満 | ３本 主筋と同径 主筋と同材質 | ６本 Ｄ１０ ＳＤ２９５Ａ |

※増し打ち部分のあばら筋は、梁のあばら筋と同径、同材質、同間隔とする
ただし、補強筋の径が主筋径以上となる場合、主筋と同径とする（高強度せん断補強筋を使用している場合は、同径の異形棒鋼に読み替える）


一級建築士登録　第１１４８０４号
構造設計一級建築士登録　第４１６８号
福島　武蔵

一級建築士事務所 株式会社 和 田 設 計
福岡市中央区高砂２丁目２３－１２
TEL 092-521-5131
FAX 092-521-5133
一級建築士登録 第１１１０１０号 代表取締役 和田正樹


二日市コミュニティセンター建設工事

雑詳細図

SCALE A1 1/30 A3 1/60

年月　Ｒ８．３

図面番号　Ｓ－２３

検図：　製図：　写図：

設計番号